


wykop roboczy w miejscu spawania i odgałęzień

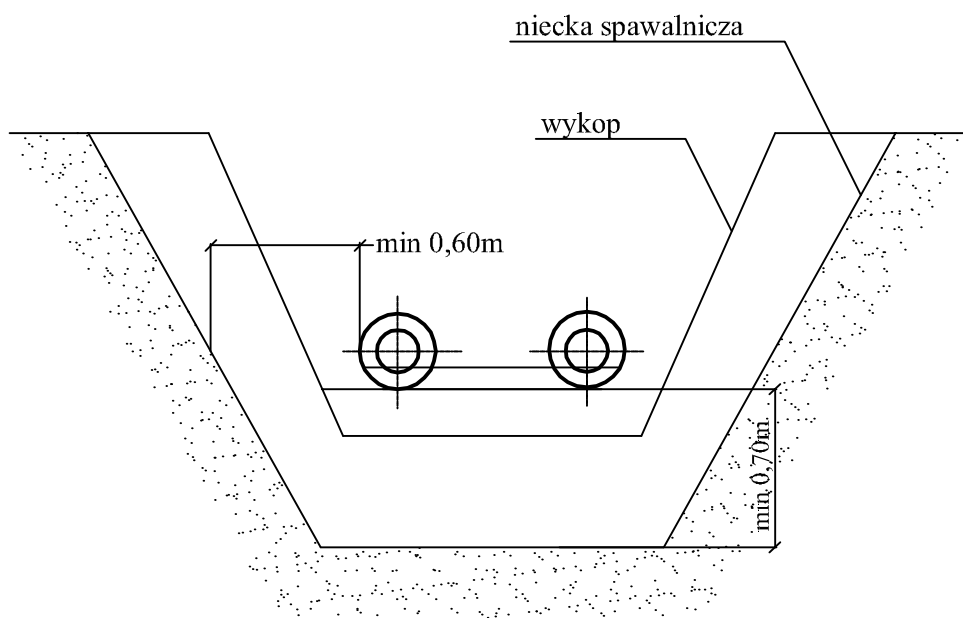

#### UWAGA:

- Stopień zagęszczenia piasku nie większy niż 94 %
- W miejscach wykonywania spawów wykop należy poszerzyć i pogłębić
- Rysunek dotyczy terenu bez szkód górniczych
- Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Międzyrzecz

Dz	A <sub>min.</sub>	L <sub>min.</sub>
90	150	630
110	150	670
125	150	700
140	150	730
160	150	770
200	150	850
225	200	950
250	200	1000
315	200	1130
400	200	1300
450	200	1400

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	11.2016		
Wykonał	Jakub Wilk		11.2016		
Sprawdził	Elżbieta Tomaszewska	416/85	11.2016		
Faza	P.B.-W.	Obiekt: Budowa sieci ciepłowniczej w/p na osiedlu Łabędy w Gliwicach rejon ulic: 15 Grudnia, 22 Lipca  obręb: Przyszówka działki nr: 149, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 1110/1, 1112, 1113, 1101, 414, 407, 408, 409			Inwestor PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135
Nr projektu:	SC-37/16	Tytuł rysunku: Przekrój przez wykop			Nr rysunku SC-37/16/05
Podziałka:	-	Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.			



**EKO-WILMAR**  
s p. z o.o.

ul. Gagarina 3/15  
44-100 Gliwice