



## ROZMIESZCZENIE RUR W WYKOPIE

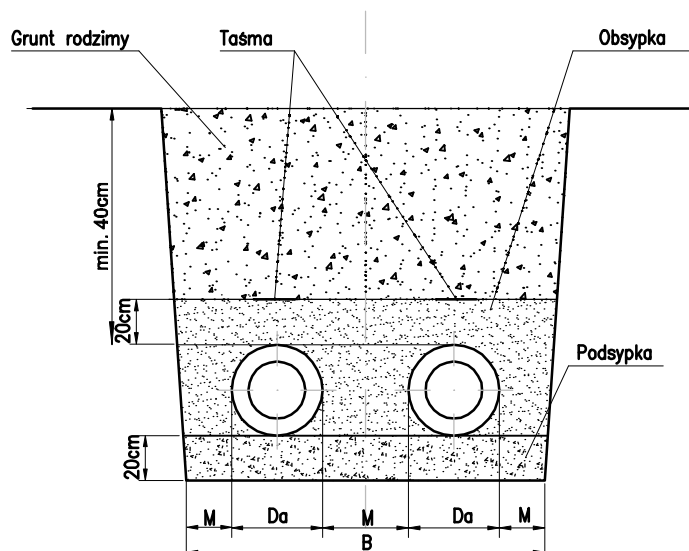

Płaszcz PEHD Da [mm]	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315
Odstęp M [mm]	150	150	150	150	200	200	200	200	200	300	300
Szerokość wykopu B [m]	0,63	0,67	0,70	0,73	0,92	0,96	1,00	1,05	1,10	1,46	1,53

## ROZMIESZCZENIE RUR W WYKOPIE RURA NAD RURĄ

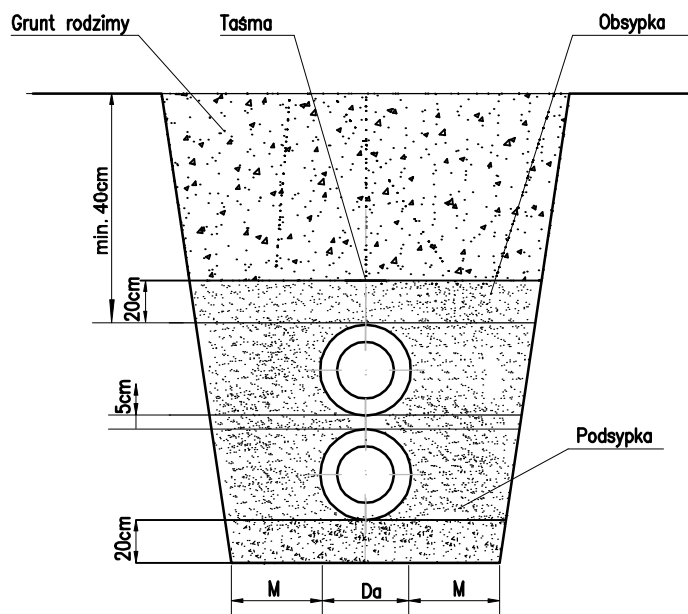

Biuro projektów



ul. Lipowa 6/3, 44-100 Gliwice  
e-mail: biuro.pwninz@gmail.com  
tel. +48 883 205 800  
tel. +48 537 466 562

Inwestor

**PEC - Gliwice Sp. z o.o.**  
ul. Królewskiej Tamy 135  
44-100 Gliwice



Obiekt:

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy  
ul. Ślusarskiej 5, Powroźniczej 9 w Gliwicach

Rodz. opr.

PROJEKT  
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Treść:

**Szczegół rozmieszczenia rur w wykopie**

Branża:

SIECI CIEPŁOWNICZE

Zespół proj.:

Imię i nazwisko

Nr upraw.

Podpis

Skala:

---

Projektant:

mgr inż. Bartłomiej MAOR

SLK/2699/PWOS/09

Data:

11.2018

Asystent:

-

-

-

Nr projektu:

-

Sprawdzający:

mgr inż. Sebastian KUREK

SLK/4951/PWOS/13

Nr rysunku:

06