


OZNACZENIA

- 1 - RURA PRZEWODOWA PREIZOLOWANA
- 2 - RURA OCHRONNA STALOWA W IZOLACJ FABRYCZNEJ 3XLPE
- 3 - PŁOZY
- 4 - MANSZETA Z OPASKAMI

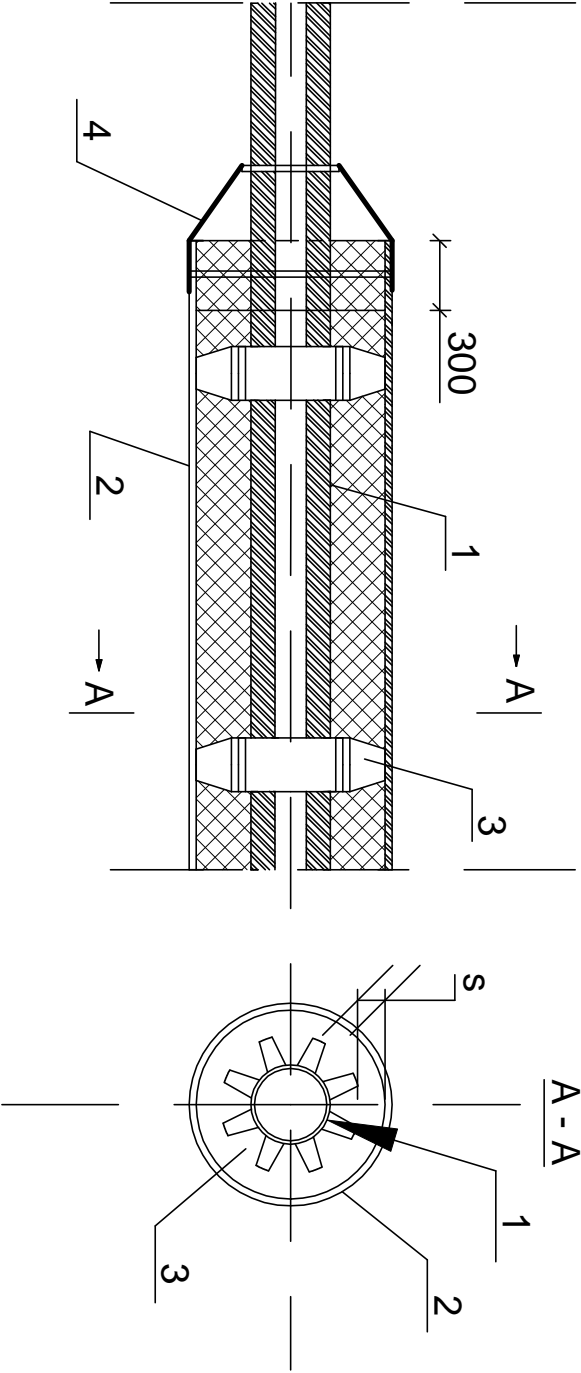

RURA PRZEWODOWA	RURA OCHRONNNA STALOWA
Dn	Dz
(mm)	(mm)
40/110	219,1x6,3
50/125	273,0x7,1
65/140	273,0x7,1
125/225	406,4x8,8
150/250	406,4x8,8
200/315	508,0x11,0

i - projekt Łukasz Kłak 44-100 Gliwice, ul. Pecznińska44a IIp, kom/tel./fax. 894 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 01 e-mail: biuro@i-projekt.com.pl			
Inwestor : Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp z o.o. ul.Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice			
Obiekt : Sieć ciepła z przyłączami			
Temat proj.: Budowa sieci ciepłej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytomką w Gliwicach do granicy Gliwic z Zabrzem			
Temat rys.: Szczegóły rury ochronnej			
Imię i Nazwisko		podpis	-
Projektował :	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data : Wrzesień 2017
Sprawdził :	mgr inż. Marta Kasprzak-Dragon upr. nr SK/4065/POOS/12 - wod-kan-gaz-co		nr proj.: 212/2017 PBW nr rys.: 11